

ISTRUZIONI ACCESSORI





Kit trasformazione gas per caldaie
a condensazione

*Accessorio compatibile con:
City Plus K-KR/ City Max K/ City Open K-KR/ City Box K-KR*

Sostituire il diaframma presente nella sede della valvola gas con quello nella busta (**figura A, pos. 1**), controllando che non siano presenti impurità tra le superfici a contatto.

Sostituire la guarnizione tra il tubo ed il diaframma, utilizzando quella nuova presente in busta.

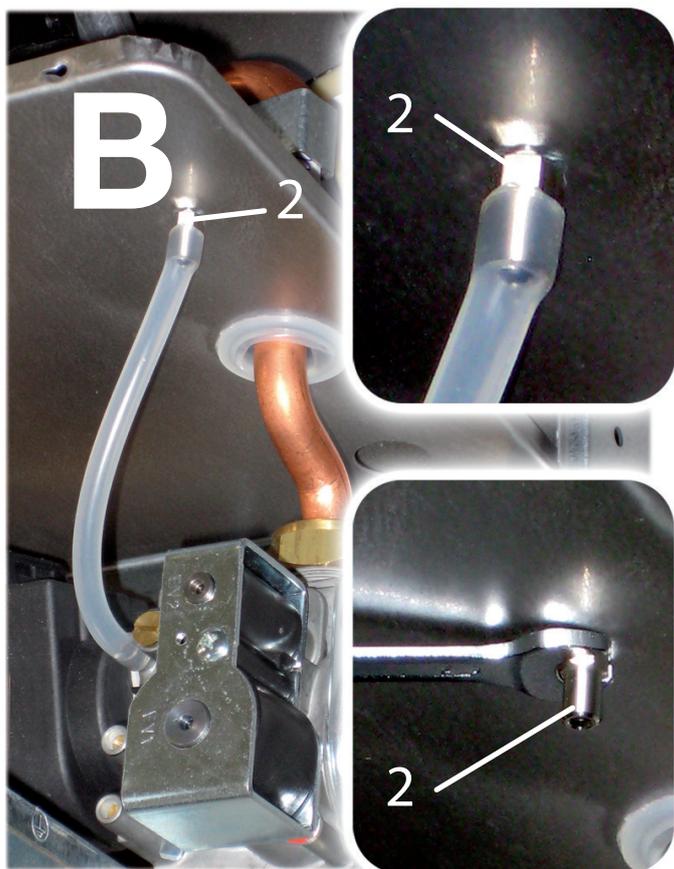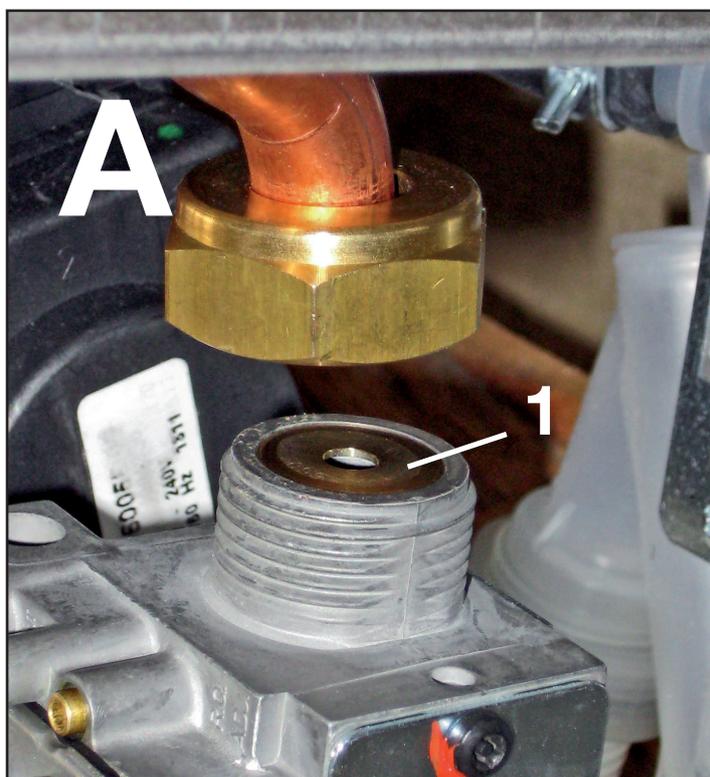

Sostituire il vent della camera stagna con quello nella busta (**figura B, pos. 2**).

Modificare la programmazione della scheda elettronica seguendo le istruzioni contenute nel libretto di istruzioni della caldaia.

Consultare il libretto istruzioni della caldaia per la procedura dettagliata di trasformazione gas ed il diametro interno del diaframma.

Questo accessorio è compatibile con:

CALDAIA	CODICE ACCESSORIO
City Plus 26K	301001301 MET 301003302 G31
City Plus 32K	301001008 MET 301003011 G31
City Plus 26 KR	301001304 MET 301003305 G31
City Max 26K	301001306 MET 301003307 G31
City Max 32K	301001309 MET 301003310 G31
City Open 26 K	301001315 MET 301003316 G31
City Open 26 KR	301001320 MET 301003321 G31
City Box 26 K	301001312 MET 301003313 G31
City Box 26 KR	301001318 MET 301003319 G31



www.italtherm.it